



Oznaczenie urządzenia	5G/RG	6G/RG	7G/RG	Q2	8G/RG	9G/RG	10G/RG	11G/RG	12G/RG
Oznaczenie zacisku									
Opis	Gnia\zda parter łazienka	Gniazda piętro	Gniazda piętro	Wyłącznik różnicowo-pradowy	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik
Moc	0,2	1	1		2	1,5	1	1,5	1,5
Długość kabla									
Przekrój przewodu	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5		YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									


	Rozdzielnia RG	Borowy Las	Nr. projektu:	Szkoła Borowy Las	C		F	
			Nr. rysunku:	RG	B		E	
					A	dz. 321/2	D	
			Data:		Autor:	Hinc Krzysztof	Nr. akrusza:	2 / 6


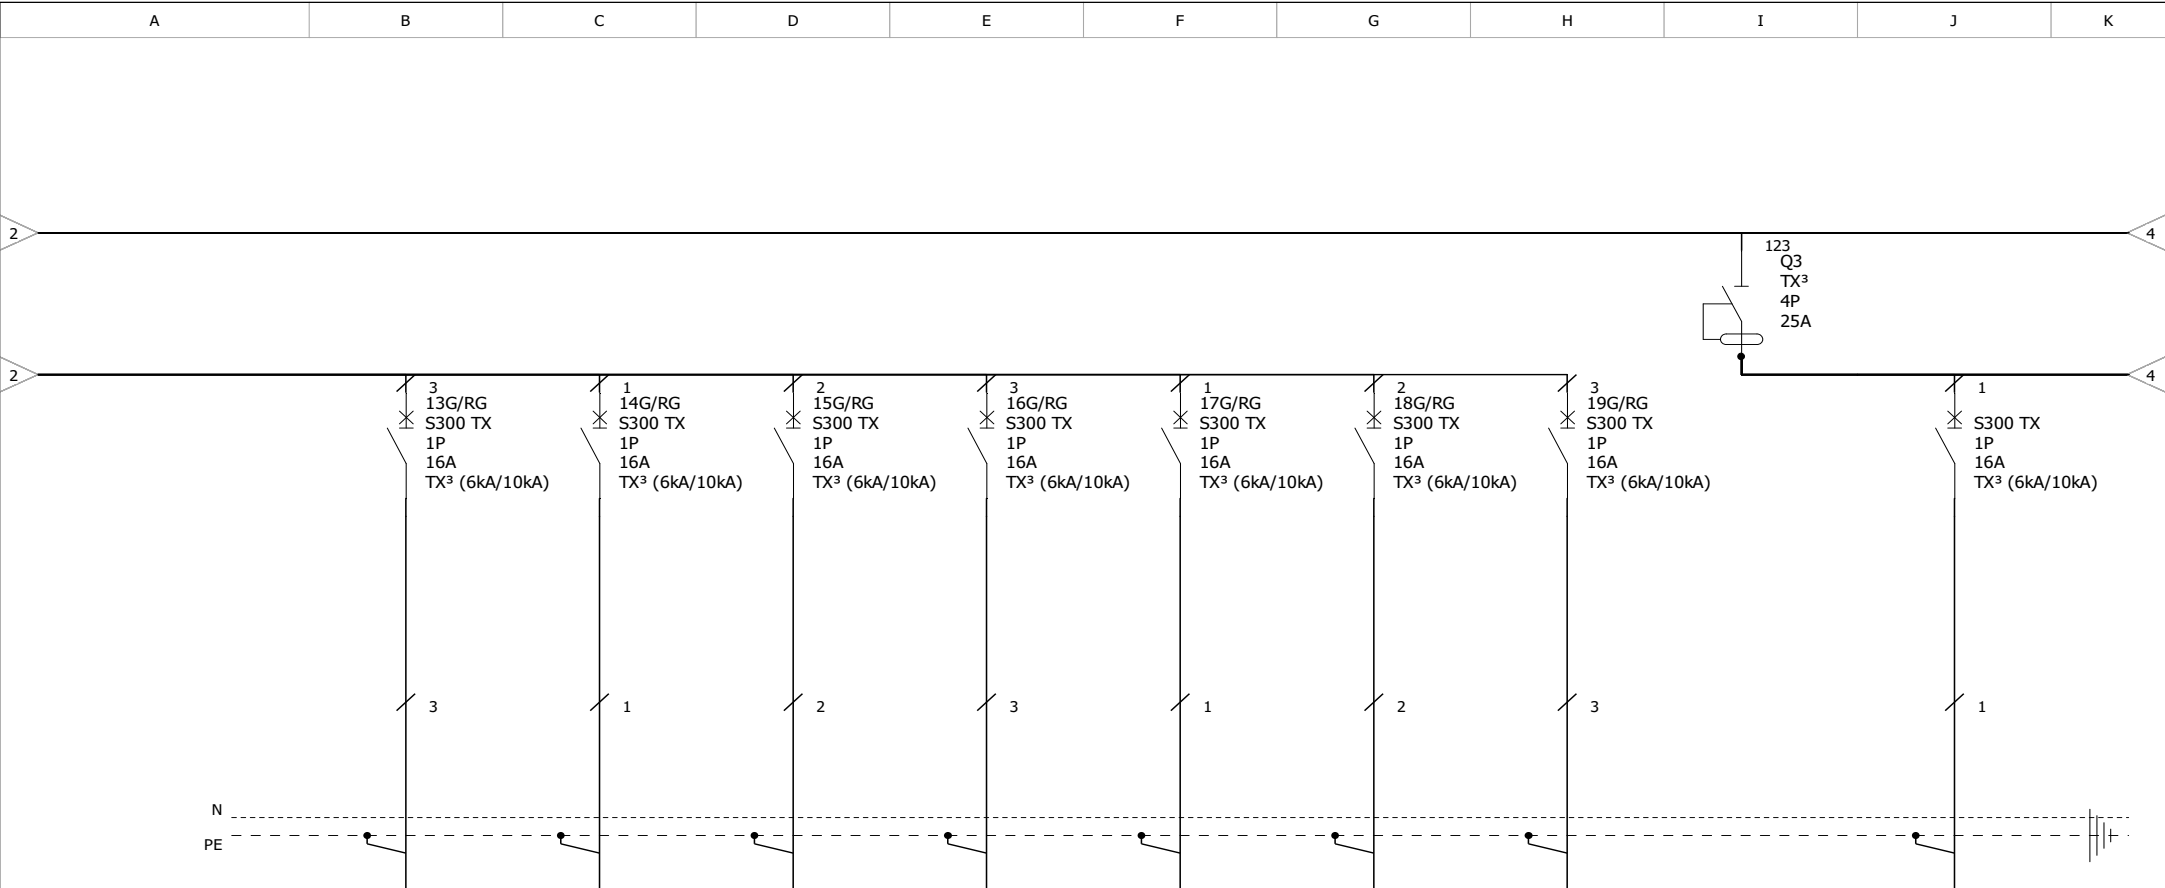


Oznaczenie urządzenia	13G/RG	14G/RG	15G/RG	16G/RG	17G/RG	18G/RG	19G/RG	Q3	
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Zasilanie grzejnik	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Zasilanie grzejnik
Moc	2	2	2	1	2	0,5	0,5		1,5
Długość kabla									
Przekrój przewodu	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5		YDYp 3x2,5
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

	Rozdzielnia RG	Borowy Las	Nr. projektu:	Szkoła Borowy Las	C		F	
			Nr. rysunku:	RG	B		E	
					A	dz. 321/2	D	
			Data:		Autor:	Hinc Krzysztof	Nr. akrusza:	3 / 6

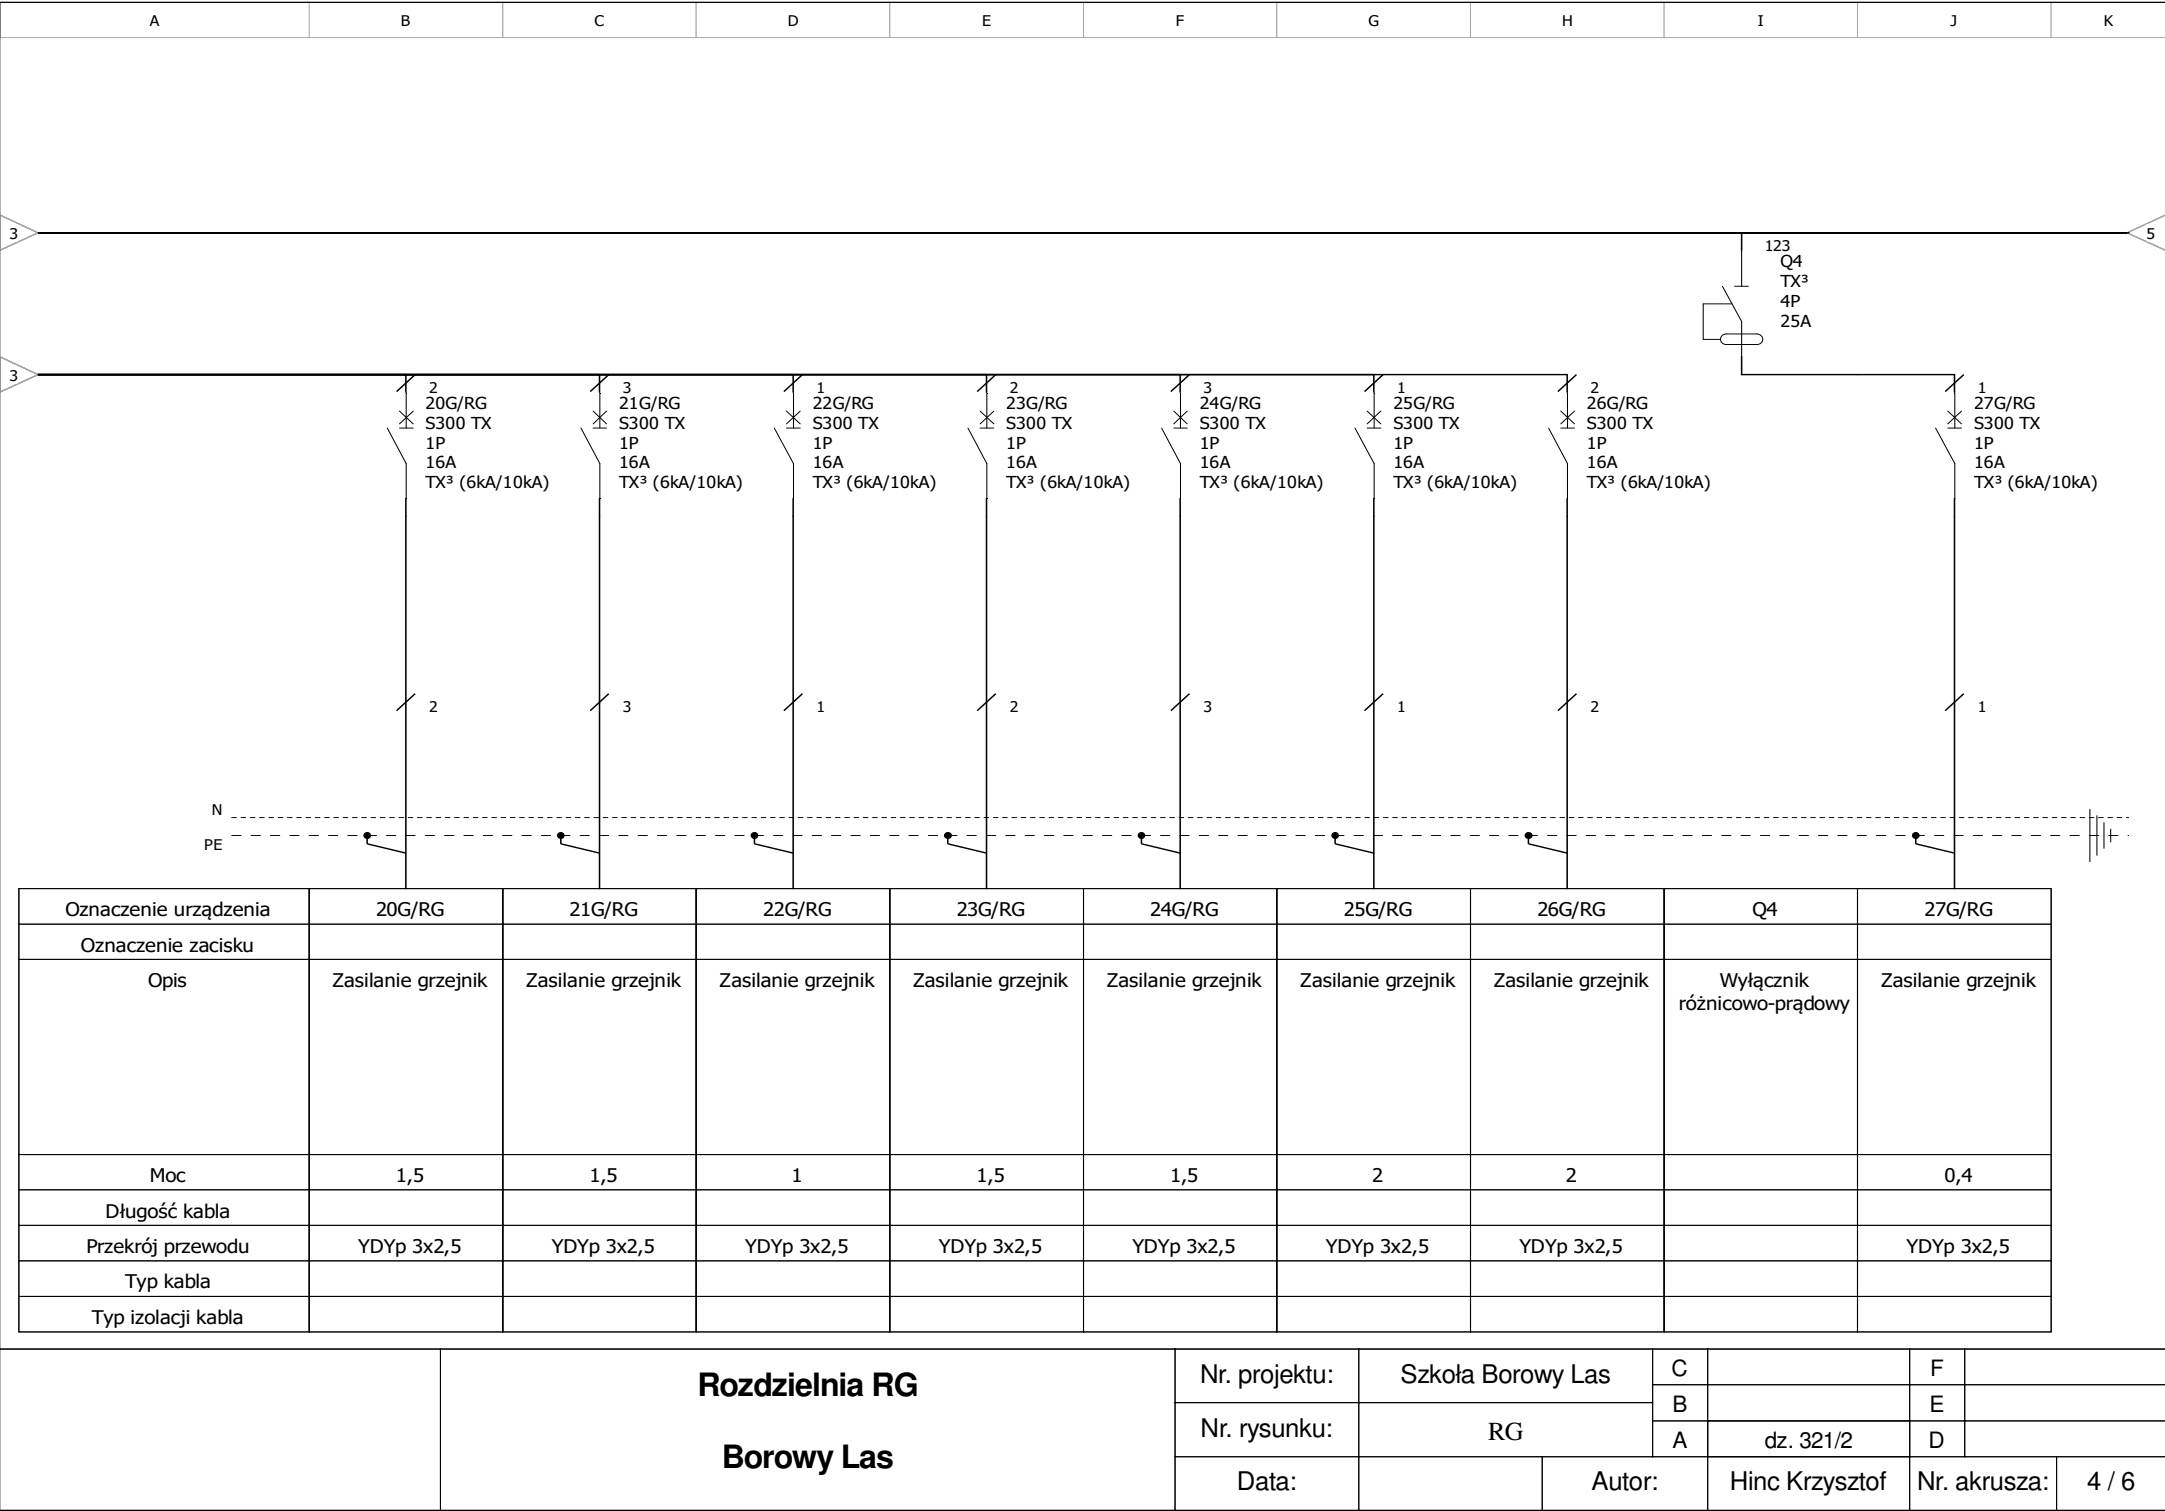

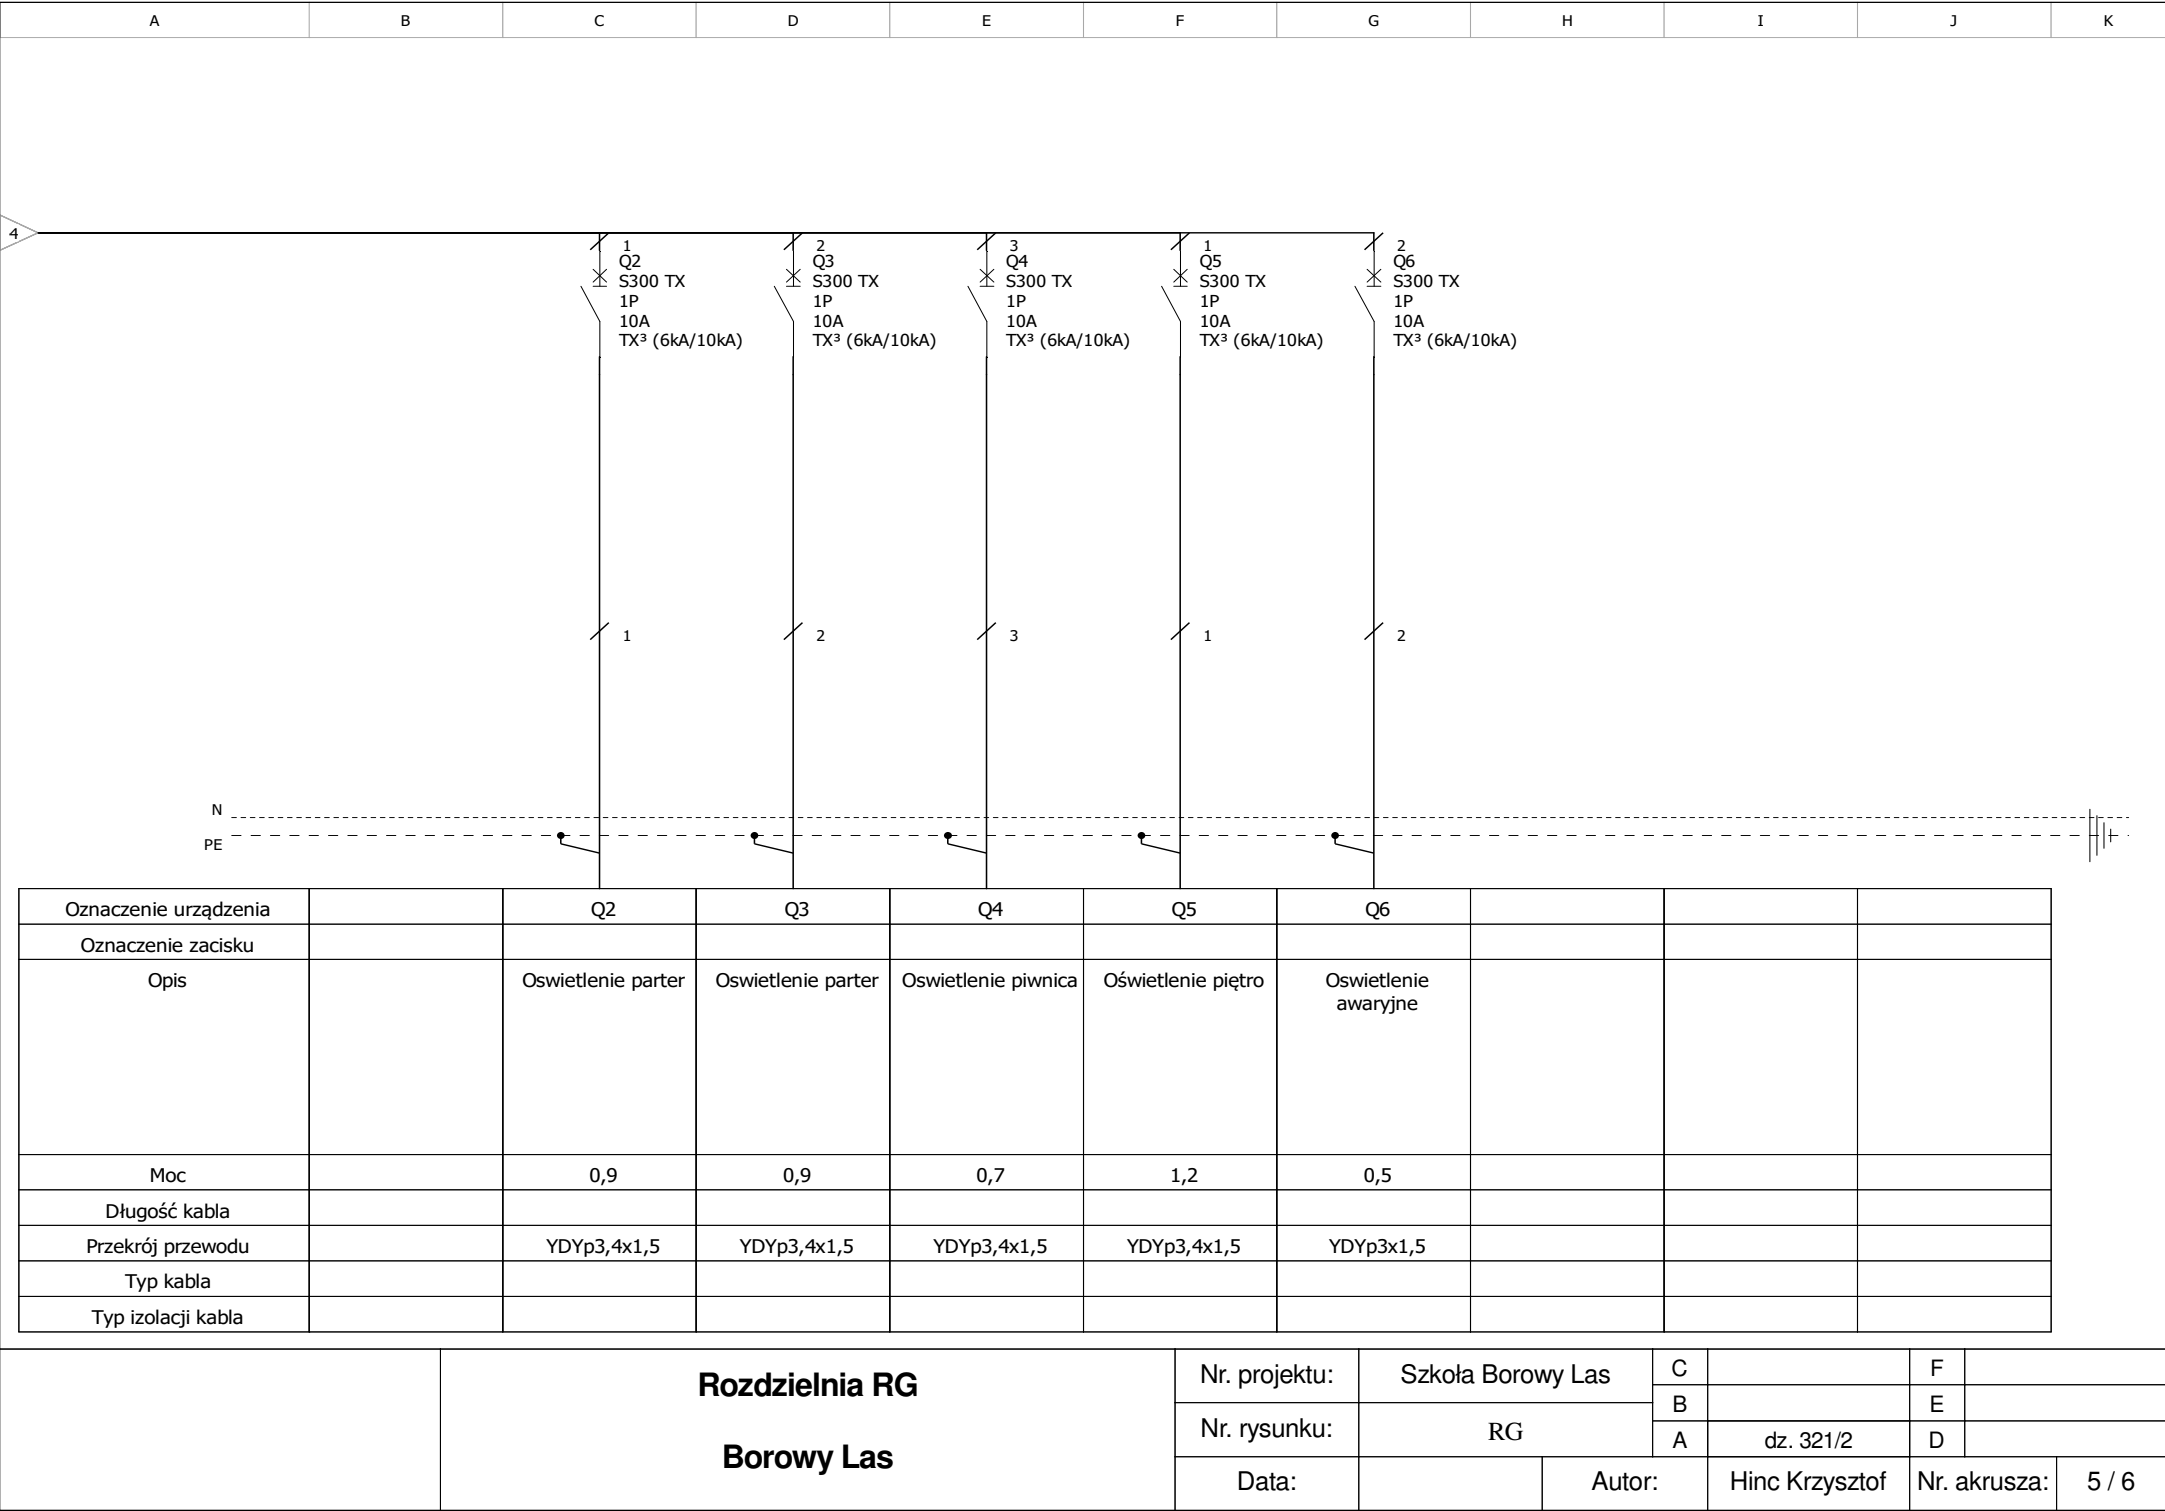

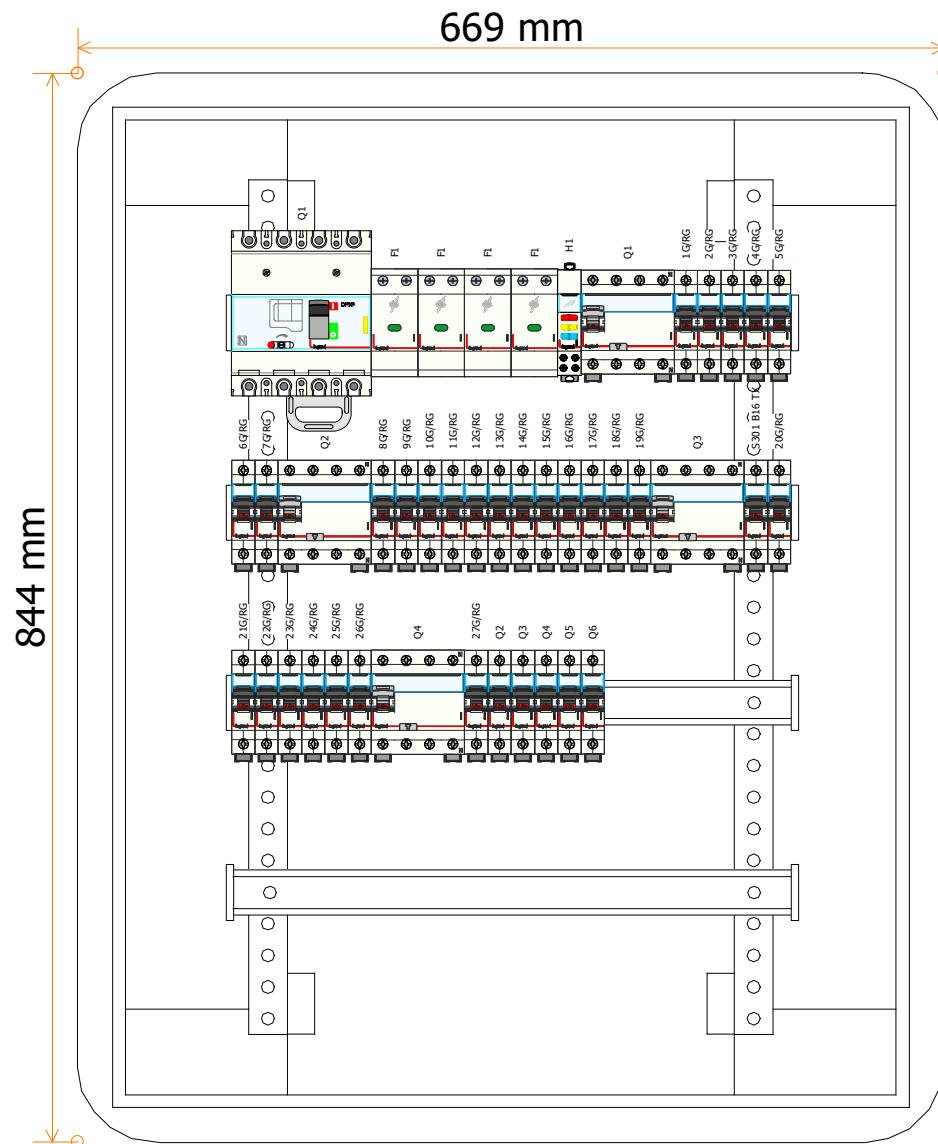

Rozdzielnia RG
Borowy Las

Nr. projektu:

Szkoła Borowy Las

C

F

Nr. rysunku:

RG

B

E

A

dz. 321/2

D

Data:

Autor:

Hinc Krzysztof

Nr. akusza:

6 / 6