



UWAGI:

1. Na zewnątrz budynku, w pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy instalować osprzęt i oprawy szczelne.
2. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych:
 - 1.3 m sanitariaty, kotłownia, garaż, sale i opisane lokalizacje
 - 0.3 m pozostałe pomieszczenia
3. Przewody nieoznaczone :
 - typu YDYp 3-przewodowy dla instalacji 1 fazowej
 - typu YDYp 5-przewodowy dla instalacji 3 fazowej
4. Instalacje wykonać przewodem kabelkowym układanym w tynku i na głównych ciągach na korytach kablowych.

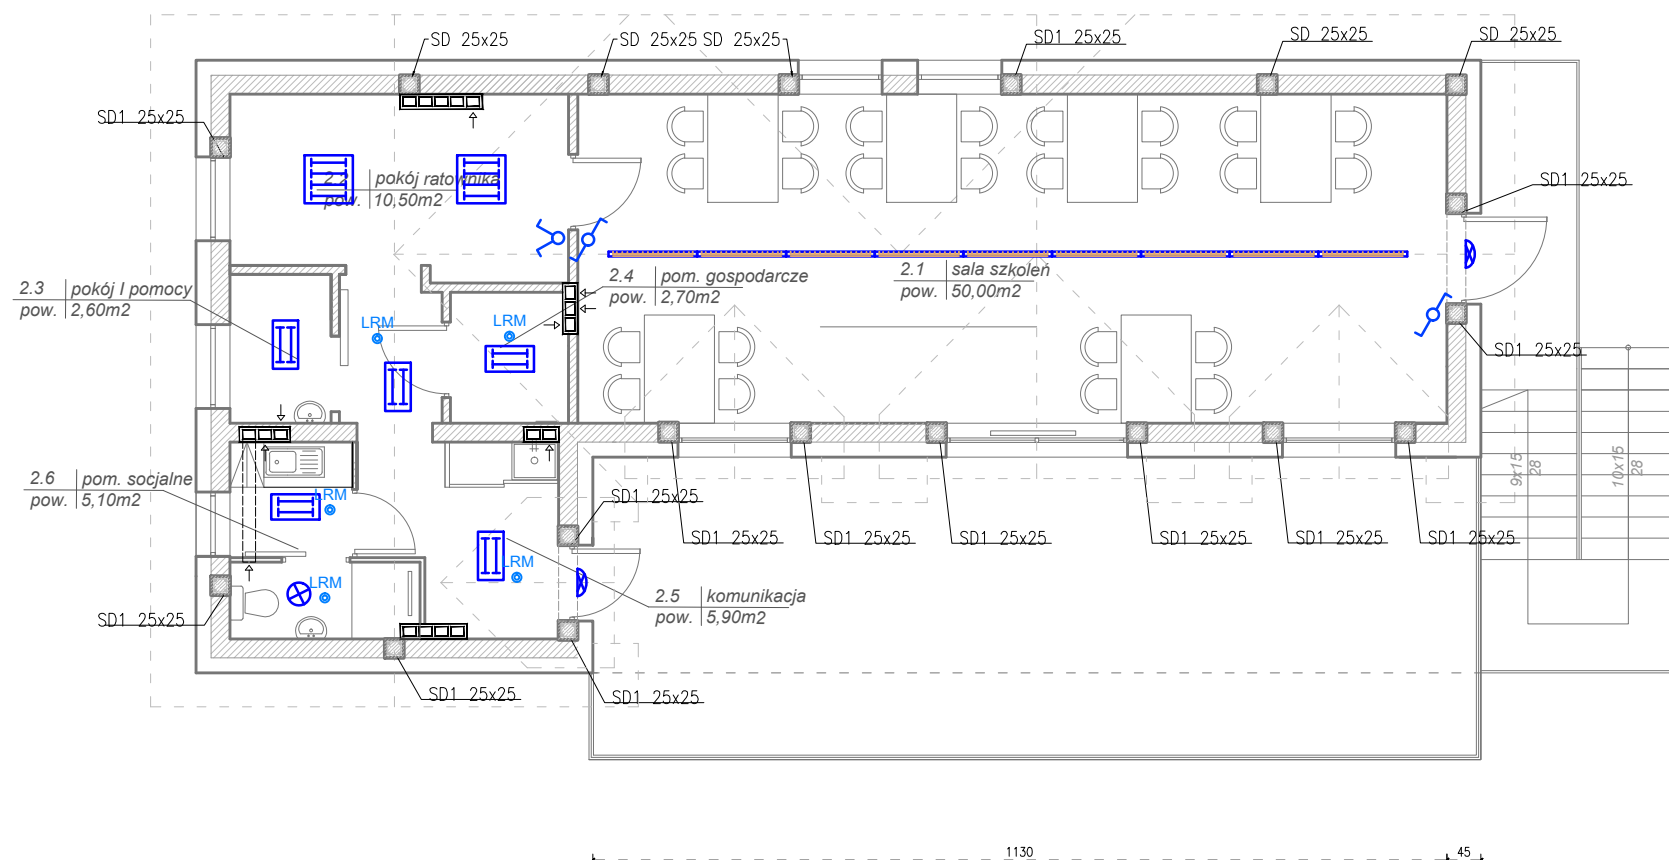

LRM
Philips CZUJNIK RUCHU
LRM1000/00 OS mov det

 PROJNET		PROJNET inż. Krzysztof Hirsz		ul. Sambora 44/17 83-300 Kartuzy		SIERPIEŃ 2017 SKALA 1:100	
INWESTOR:		BAU-FORM sp. z o.o.					
TEMAT:		HALA NAMIOTOWA MAGAZYNOWA <div>KOBYSEWO, dz. nr 80/</div>					
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA		FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE							
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Komolubi upr. nr 242/Gd/2002				PODPIS:		RYS. NR E-2	
SPRAWDZIŁ: inż. Krzysztof Hinc upr. nr POM/0004/PWOE/11				PODPIS:			
OPRACOWANIE: inż. Krzysztof Hirsz				PODPIS:			