


### UWAGI:

1. Na zewnątrz budynku, w pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy instalować osprzęt i oprawy szczelne.
2. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych:
  - 1.3 m sanitariaty, kotłownia, garaż, sale i opisane lokalizacje
  - 0.3 m pozostałe pomieszczenia
3. Przewody nieoznaczone :
  - typu YDyp 3-przewodowy dla instalacji 1 fazowej
  - typu YDyp 5-przewodowy dla instalacji 3 fazowej
4. Instalacje wykonać przewodem kabelkowym układanym w tynku i na głównych ciągach na korytach kablowych.

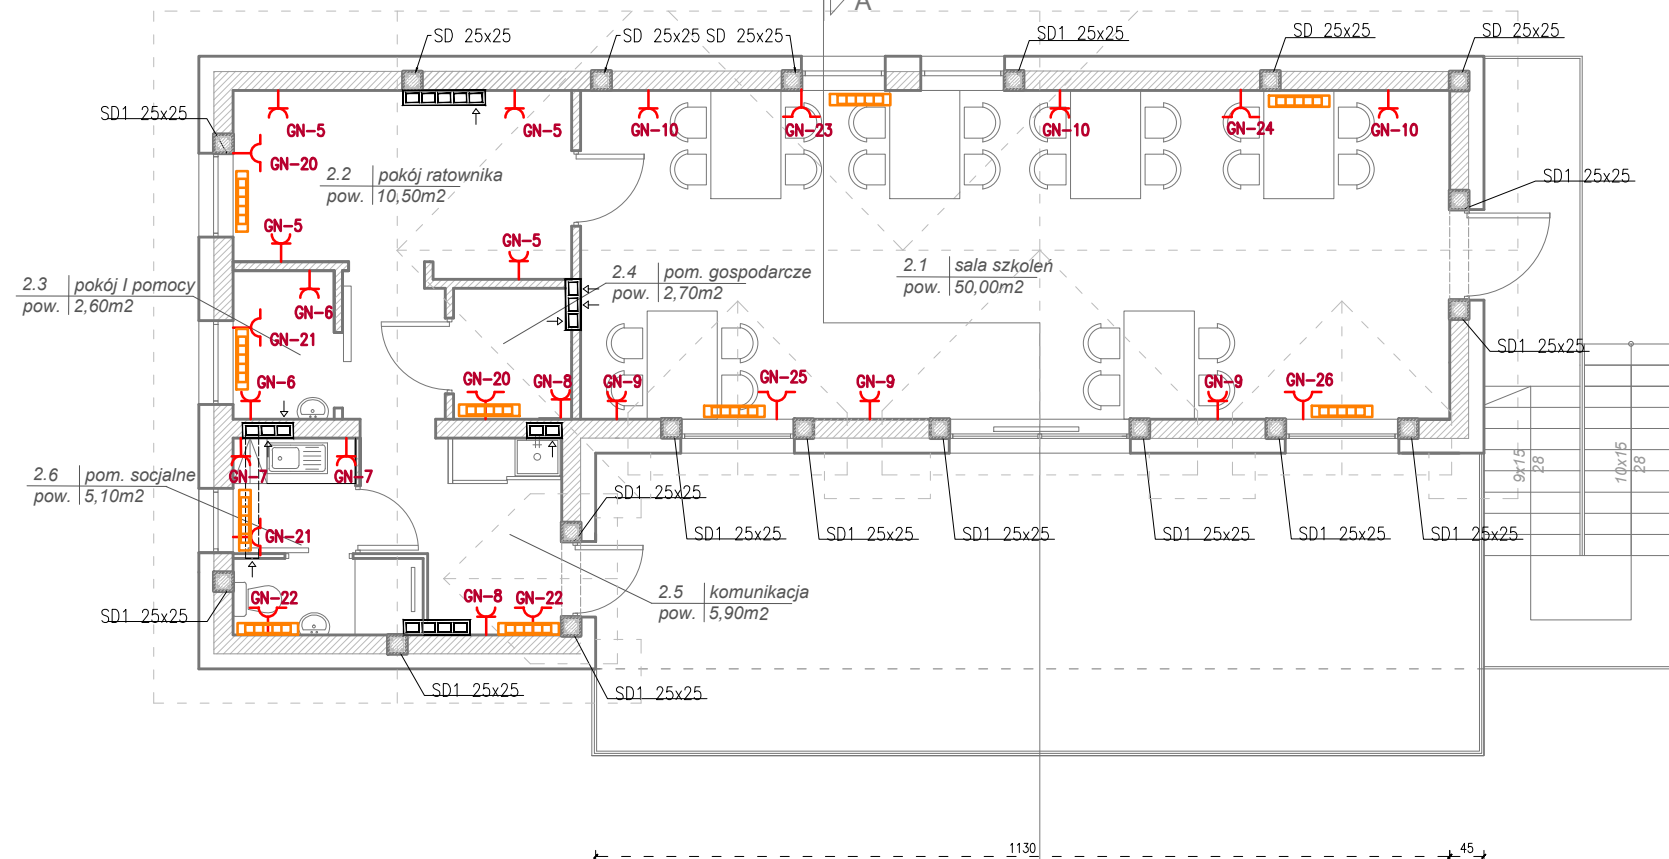

<b>PROJNET</b> inż. Krzysztof Hirszt		ul. Sambora 44/17 83-300 Kartuszy	SIERPIEŃ 2017 SKALA 1:100
INWESTOR:	BAU-FORM sp. z o.o.		
TEMAT:	HALA NAMIOTOWA MAGAZYNOWA		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA:	KOBYSEWO, dz. nr 80/1 PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU: <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE - GNIAZDA WTYKOWE I INSTALACJA WYRÓWNAWCZA</b>			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Komolubi upr. nr 242/Gd/2002	PODPIS:	<b>E-1</b>
SPRAWDZIŁ:	inż. Krzysztof Hinc upr. nr POM/0004/PWOE/11	PODPIS:	
OPRACOWANIE:	inż. Krzysztof Hirszt	PODPIS:	